


コンテナ型データセンターの火災対策

実用新案登録

ファイアイレイス

電源不要の自動消火システム・
停電時も確実作動

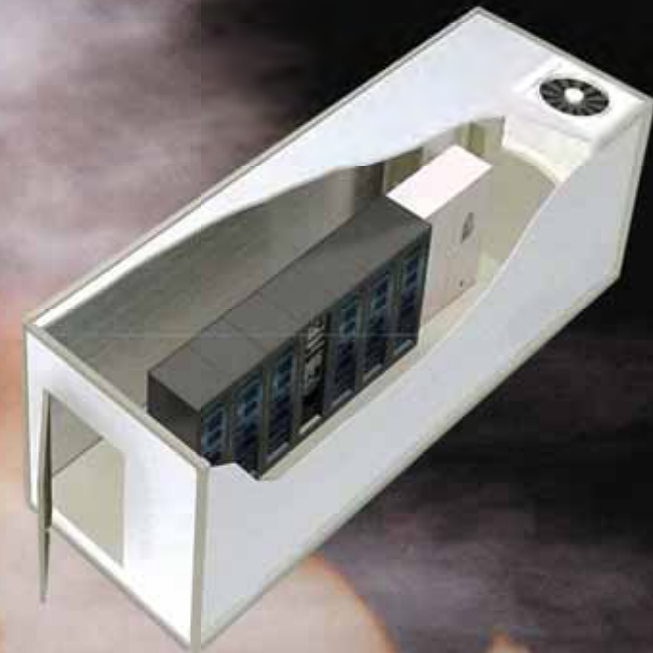

コンテナ型データセンターの法令上の取り扱い

建築基準法上の取り扱いについて（国交省通知 平成23年3月25日付 国住指第4933号より抜粋）

土地に自立して設置するコンテナ型データセンターのうち、サーバ機器本体と機能を果たすため必要となる設備及び空調の風道と最小限の空間のみを内部に有し、稼動時は無人で機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、法第2条第1号に規定する貯蔵槽その他これらに類する施設として、**建築物に該当しないもの**とする。但し、複数積み重ねる場合にあっては、建築物に該当するものとして取り扱うこととする。

消防法令上の取り扱いについて（消防庁予防課長通知 平成23年3月31日付 消防予第96号より抜粋）

防火対象物としての取扱い

用途 ・消防法施行令別表第一（15）項「前各号に該当しない事業所」に該当する。

技術基準の適用

- ・コンテナが複数の階層となっている場合には、当該階層を階として取り扱う。
- ・消防用設備等の設置単位は特定の規定のない限り、一のコンテナとする。
- ・建築物とコンテナは、別の設置単位として取り扱う。
- ・床面積500㎡以上又は31mを超える階に存在する場合は、水噴霧消火設備が必要。

その他の留意事項

- ・コンテナ内又はその周囲に電気設備等が設置される場合は、火気設備等に係る基準を適用する。



コンテナ内部

設置状況



内部状況



消火装置の必要機能

システム

- ・火災の感知が早くて確実
- ・停電時でも正常に動作
- ・電源不要で電氣的なトラブルがない

消火剤

- ・人体に無害
- ・放出後の機器への2次被害が低い
- ・環境特性が優れている

メンテナンス・設置

- ・既存設備への設置が容易
- ・消火剤の充填が現地でも可能で
復旧時間に時間を要さない

ファイアトレイスは
この全てに
対応しています



ファイアイレイスの特長

イナートガス($N_2 \cdot CO_2$)固定消火設備と違う大きなメリット

- 外部電源、バックアップ電源が不要
- サーバーラック単位にピンポイントで小火を感知し消火
- コンテナ内の内部圧力を上昇させず、重要機器を破損させない
- 避圧口(区画内圧力上昇防止のための開口)が不要
- 消火剤放射時の騒音でハードディスクを傷つけない
- ケーブル燦焼火災にも消火剤が強い
- 使用後も消火剤の再充填が現地で可能
- 低価格



ファイアイレイスの特長

火 災 感 知

煙感知器や熱感知器等の電氣的に動作する機器は使用していません。
外径6mm、内径4mmの特殊樹脂の**センサーチューブ**が**火災を感知します**。
チューブは内圧1.8MPaで火災時には最高温度部分が破裂することにより
消火装置を起動させて消火剤を放出します。

消 火 剤

- ・人にも環境にも優しい**Novec1230**を使用しています。
- ・**絶縁性能が非常に高く**放出後の機器への2次被害が低い。
- ・冷却能力に大変優れた消火剤(0.282J/mol/°C)で、ケーブル等の燦焼火災に有効的。

信 号 関 係 ・ 設 置 ・ メンテナンス


- ・**センサーチューブの減圧を圧力スイッチで感知できます**ので制御盤に組込むことにより動作信号の移報や機器の連動停止が可能です。
- ・消火装置の構成が非常にシンプルですので設置も容易です。
- ・消火剤の再充填が現地でも可能ですので復旧時間に時間を要しません。
- ・半年毎の外観点検で消火装置の機能を維持できます。



ファイアイレイスには2種類のシステムがあります


ダイレクトシステム（サーバーラック、配電盤、分電盤、電気ボックス）

センサーチューブが火災を探知し破裂すると、消火剤が破裂したチューブの穴から放出して区画内に消火剤を充満させます。

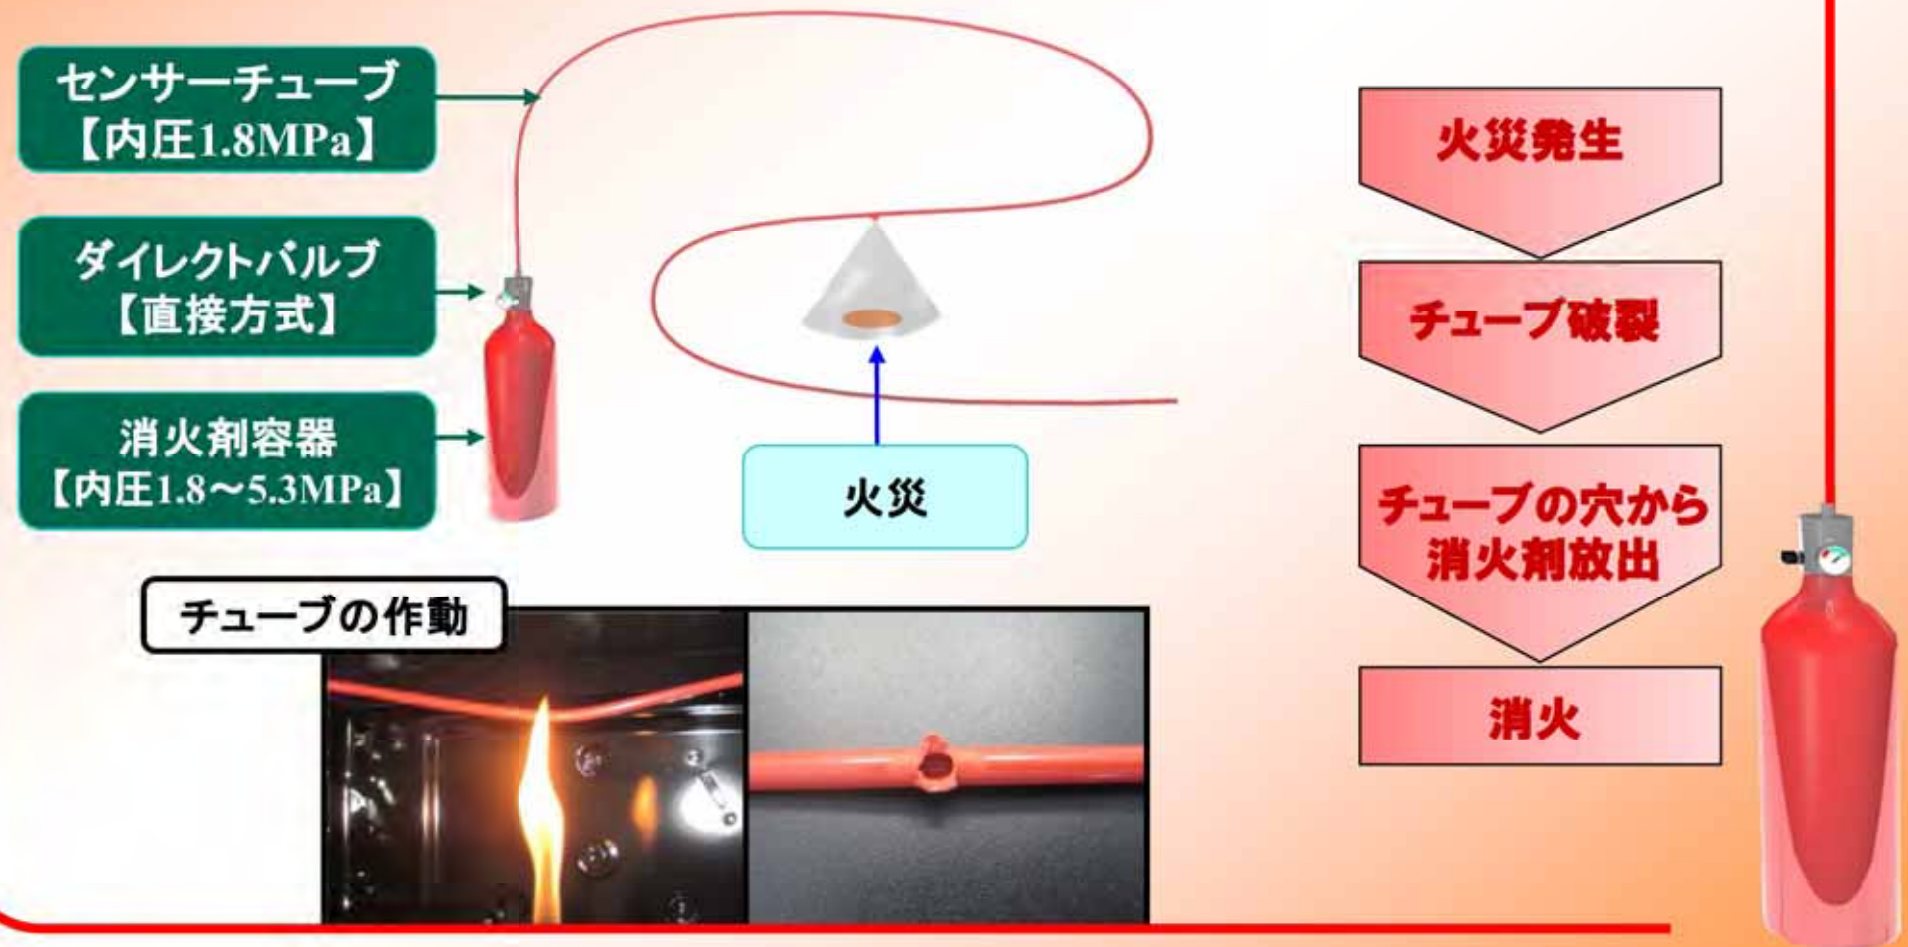


インダイレクトシステム(ケーブルトレイ、大型電力盤、開放空間)

センサーチューブが火災を検知し破裂すると、チューブ内が圧力降下し、空気圧制御式の容器弁が開放して、消火剤が消火配管を經由して噴射ノズルから放出されます。

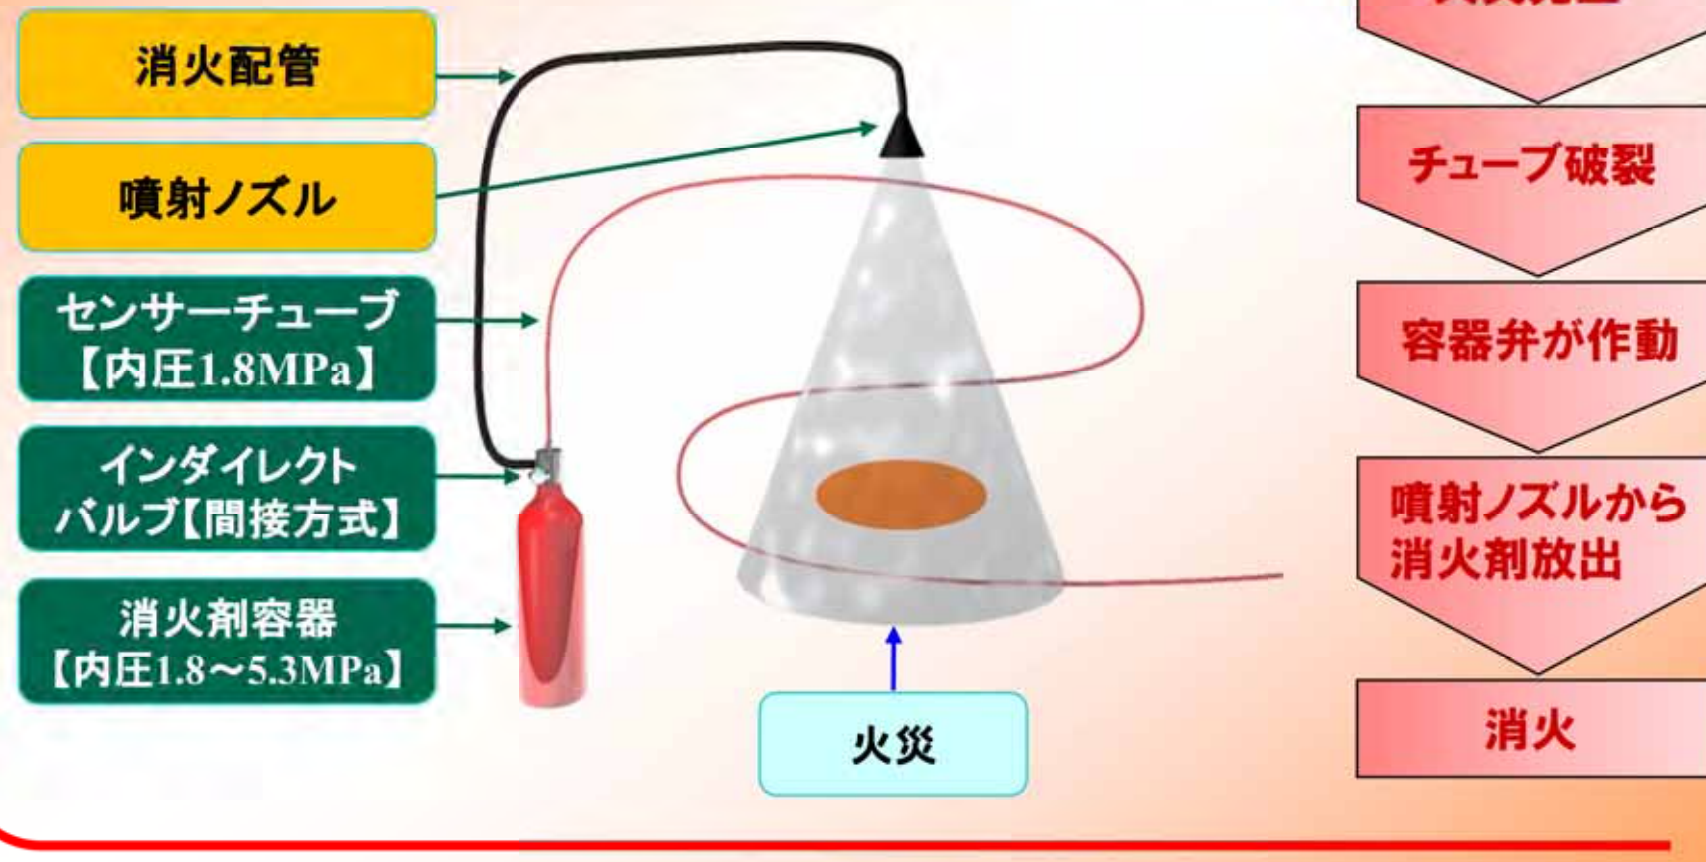

センサーチューブの特長

センサーチューブは、三井化学産資株式会社と共同開発したバリア性に優れたポリエチレンチューブを使用しています。消火剤や加圧推進剤の窒素ガスを透過減量しませんので長期使用に耐えます。

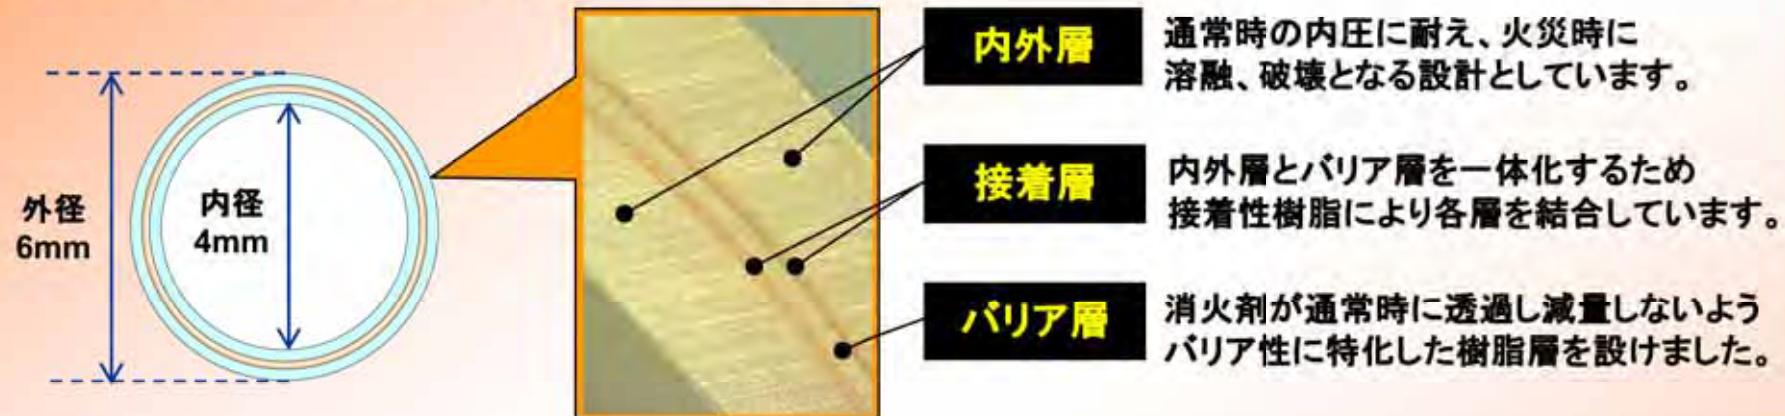

感知温度(℃) 内圧1.8MPa・無炎	設置可能 周囲温度(℃)	主原料	サイズ (mm)	設置場所例
92	- 20～+50	ポリエチレン	外径φ6・内径φ4	ケーブルトレイ・ 盤関係
160	- 20～+65	ポリアミド	外径φ6・内径φ4	屋外・周囲高温部

- ・ポリエチレンチューブは吸水率が<0.01(%・3mm・24h)と低く、耐薬品性に大変優れています。
- ・防護空間各所に配置しますので、電気火災を初期の段階で安全に感知します。
- ・フレキシブルで設置場所の形状を問いません。



消火剤の特長

消火剤は人にも環境にも優しいNovec1230を使用

- **環境特性** オゾン破壊係数ゼロ、非常に低い地球温暖化係数、短い大気寿命。
 3M™ Novec™ 1230消火薬剤は、ハロゲン化物消火薬剤として
 初めて長期持続的なソリューションを提供するハロン代替品です。

消火剤は、Novec1230、二酸化炭素、
 ABC粉末、ウォーターミストのご用意があります。

特 性	Novec 1230	Halon 1301	HFC-227ea
オゾン破壊係数(ODP)	0.0	12.0	0.0
地球温暖化係数(GWP)IPCC	1	6,900	3,500
大気寿命(年)	0.014	65	33

- **安全性** 3M™ Novec™ 1230消火薬剤の実使用濃度はNOAEL(無有害性影響量)と比べ大幅に低くなっています。

薬 剤	Novec 1230	Halon 1301	HFC-227ea
使用濃度	4-6%	5%	7.5-8.7%
NOAEL※	10%	5%	9%

■ 電気絶縁性

すぐれた電気絶縁性を有し、電子機器に影響を与えません。
 比耐電圧@1atm(窒素1.0)に対し2.3。

ODP: 大気中に放出された単位重量の物質がオゾン層に与える破壊効果。

その値が大きいほど破壊への影響が大きくなります。

地球温暖化係数(GWP): 二酸化炭素を基準にして、ほかの温室効果ガスが
 どれだけ温暖化する能力があるか表した数字。

大気寿命(年): 大気中で安定的に存在している時間。

NOAEL: 毒性試験において投与物質の有害な影響が臓器にみとめられない最高の暴露量。

消火剤に浸したTV・携帯電話
 問題なく使用可能です



消火剤の特長

消火剤	Novec1230	二酸化炭素	ABC粉末消火薬剤	ウォーターミスト (水成膜泡消火剤3%含有)
消 火 原 理	燃焼連鎖反応の抑制	酸素濃度の希釈・冷却	酸素希釈・燃焼連鎖反応の抑制	酸素濃度の希釈・冷却
消 火 剤 量 (kg/m ³)	0.84	0.8	0.36	2.0
貯 蔵 状 態	液体(N ₂ 加圧)	液体(液化ガス)	固体(N ₂ 加圧)	液体(N ₂ 加圧)
防 護 対 象 の 開 口 部	○	◎	◎	○
開 放 空 間 (局 所)	△	○	○	△
電 気 絶 縁 性	◎	◎	◎	○
オゾン層破壊係数 (ODP)	0	0	0	0
地 球 温 暖 化 係 数	1	1	1	0
環 境 へ の 適 合 性	○	△	○	◎
毒 性	無	有	無	無
冷 却 能 力 (順 位)	3	2	4	1
消火剤放出後の2次災害	低	低	有	多少有
特 長	環境重視 中毒防止 現地再充填可能 2次災害防止	局所可(A火災は不可) 2次災害防止 価格重視	局所可 価格重視 現地再充填可能	現地再充填可能
対 象 用 途	電子・電気機器	電子・電気機器 工作機械	高圧:常設用 低圧:仮設用(電気盤他)	内燃機関 石油類 リチウムイオン2次電池



機器構成(ダイレクトタイプ)

バルブ

DLPバルブ



DHPバルブ



センサーチューブ

作動温度92℃



作動温度160℃



チューブ末端

エンドアダプター



圧カスイッチ



シリンダー



消火剤

- Novec1230
- 二酸化炭素
- ABC粉末
- etc

オプション

制御盤・表示灯 等



機器構成(インダイレクトタイプ)

バルブ

ILPバルブ



IHPバルブ



シリンダー



消火剤

- Novec1230
- 二酸化炭素
- ABC粉末
- ウォーターミスト
- etc

センサーチューブ

作動温度92℃



作動温度160℃




チューブ末端


エンドアダプター



圧力スイッチ

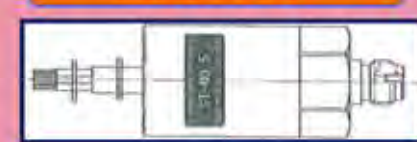

手動起動装置



遠方起動装置



消火配管・ノズル

銅管・SUS管



噴射ノズル



オプション

制御盤・表示灯 等



メンテナンス・更新時期について

定期点検

ファイアイレイス定期点検内容(チェックリスト参照)

点検推奨頻度: 6ヶ月ごとに年2回をめぐりに点検の実施をお願い致します。

更新時期

機器名称	年数	備考
容器弁と 貯蔵容器	•Novec1230 設置後 30年 •二酸化炭素 設置後 25年 •ABC粉末 設置後 8年 •ウォーターミスト 設置後 6年 ※	消防庁告示第19条 【平成25年11月26日】 (Novec及び二酸化炭素)
消火剤	期限なし (容器交換時)	各メーカー仕様
センサー チューブ	使用温度環境によ り変わります 次ページ参照	

※定期点検時に異常があった場合は即時是正もしくは交換となります。

参考資料

定期点検チェックリスト			
点検年月日: 平成 年 月 日 ()		実施者:	
設置対象名:		天 候:	
点 検 項 目	点 検 基 準	点検結果	備 考
消 火 剤 貯 蔵 容 器	周囲の状況	湿度が著しく高くなく、温度は40℃以下で、直射日光、雨水等がかかるおそれがないこと	良 ・ 否 室温 (℃)
	外 形	変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器本体は取付枠等に確実に固定されていること	良 ・ 否
	表示及び標識	ネッタ部に容器検査ラベルが貼付されていること	良 ・ 否
	消火剤量及び加圧剤	規定量以上貯蔵されていること	良 ・ 否
	容器弁	変形、損傷、著しい腐食等がないこと	良 ・ 否
消 火 剤 貯 蔵 容 器	ボールドリフト 開閉ハンドル	変形、損傷、著しい腐食等がなく、開閉位置が正常であること	良 ・ 否
	連 結 管	変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の緩みがないこと	良 ・ 否
チ ュー ブ 等	チューブ及チューブ 継手	損傷、たわみ、著しい腐食等及び接続部の緩みがなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと	良 ・ 否
	支 持 具 等	脱落、曲がり、緩み等がないこと	良 ・ 否
配 管 等	管及び管継手	損傷、著しい腐食等及び接続部の緩みがなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと	良 ・ 否
	支持金具及びつり金 具	脱落、曲がり、緩み等がないこと	良 ・ 否
放 出 ヘ ッド	外 形	変形、損傷、著しい腐食等がないこと	良 ・ 否
	放射障害	周囲に放射障害となるものがないこと	良 ・ 否
エ ン ゼ ル ア ダ プ タ ー	周囲の状況	周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと	良 ・ 否
	本体	変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと	良 ・ 否
	圧力計	変形、損傷等がなく、指示値が適正(1.5MPa以上)であること	良 ・ 否
防 護 区 画	区画変更等	防護区画及び開口部面積の変更がないこと	良 ・ 否




メンテナンス・更新時期について

センサーチューブの更新時期

使用圧力試算(10年間使用可能な圧力)

使用温度 (℃)	劣化破壊までの推定寿命		最高使用圧力(MPa)		
	年数	時間	安全率 1.0	安全率 1.5	円周 応力
80	2.2	19,129	(1.57)	(1.05)	(4.3)
60	17.1	149,971	2.16	1.44	5.9
40	134.2	1,175,775	2.70	1.80	7.3

ポリエチレン管のクリープ線図

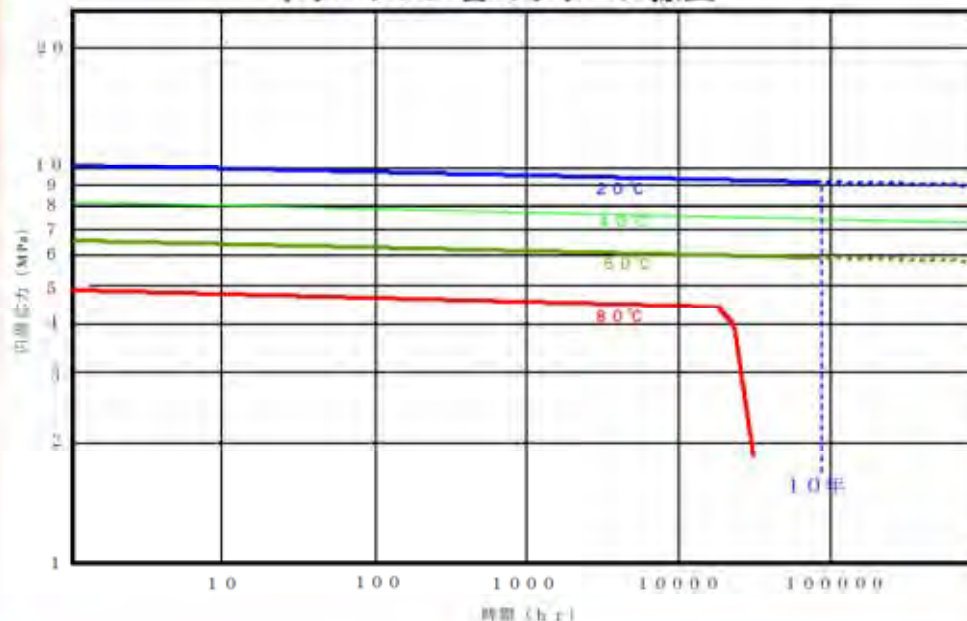


- ①数値は材料(PE)クリープ試験結果から期待できる強度を算出したもので、実際の使用では異なる可能性があります。
- ②80℃は10年持たずに劣化破壊するため、圧力は劣化破壊がない場合の参考値です。
- ③劣化破壊までの推定は80℃は実際の試験による数値。60℃、40℃は一定の加速係数からの試算値。
- ④標準寸法での試算です。(バリア層は除外)
- ⑤計算上、劣化破壊までの推定寿命が8年となる温度は67.38℃となります。

- ・外部機関で10年以上継続して試験を行った結果です。(生データをトレースして作図したもの)
- ・80℃の試験では2万時間程度で急落しており、化学的に劣化しています。
- ・60℃、20℃は実線部分(10年まで)は実際に試験した部分ですが、そこで試験を中止しましたので以降は推測になります。
- ・40℃(細い緑)の条件はテストしていませんので、20℃と60℃の間に等間隔な線を引いています。



ファイアイレイスの設置概略図

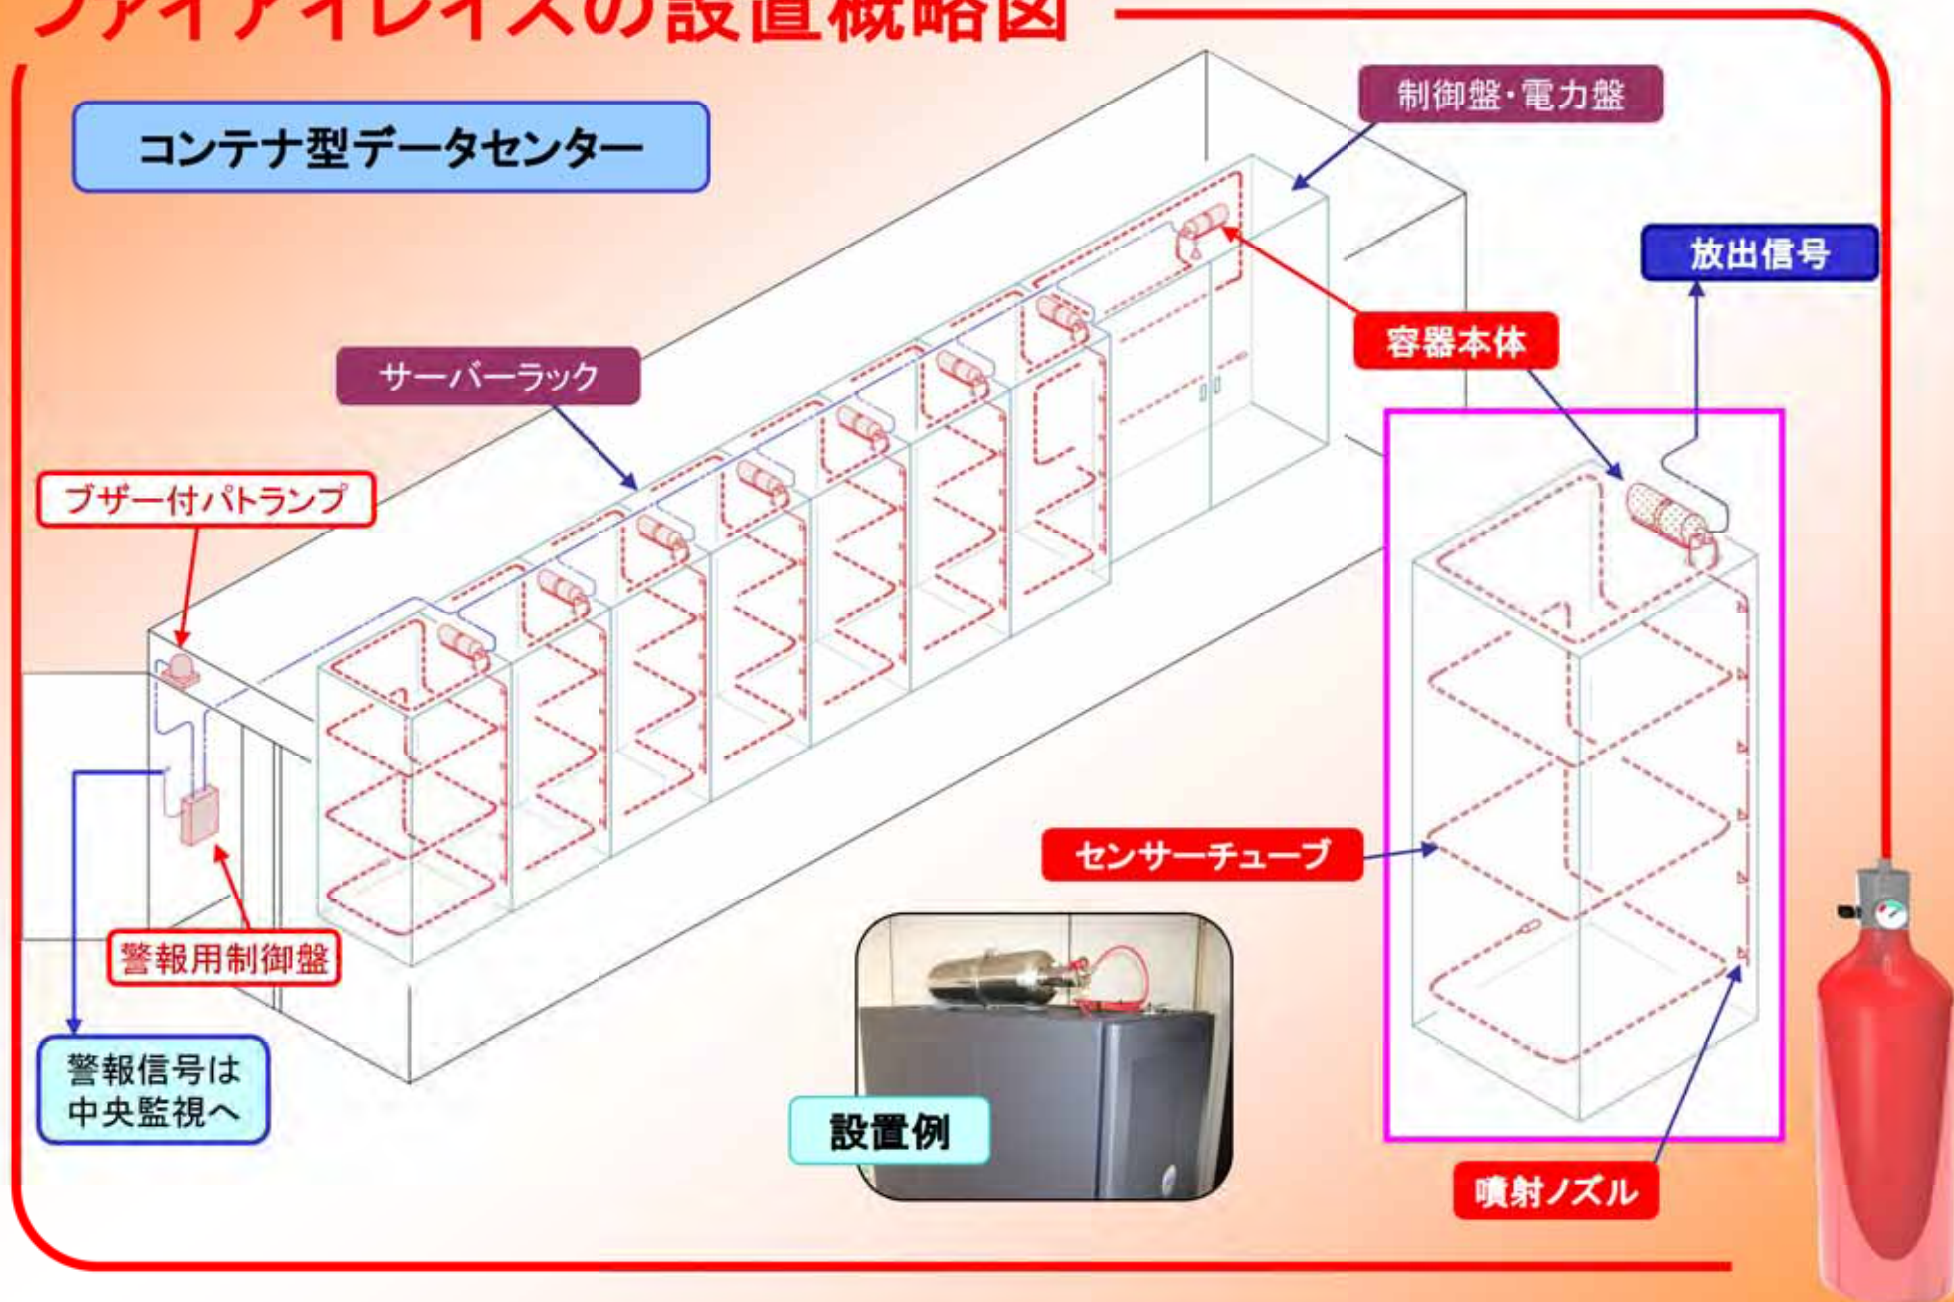


火災感知センサー作動試験

試験内容

サーバーラックに実際にセンサーチューブ、スポット型感知器を設置し、火災時における作動試験を行いました

試験概要

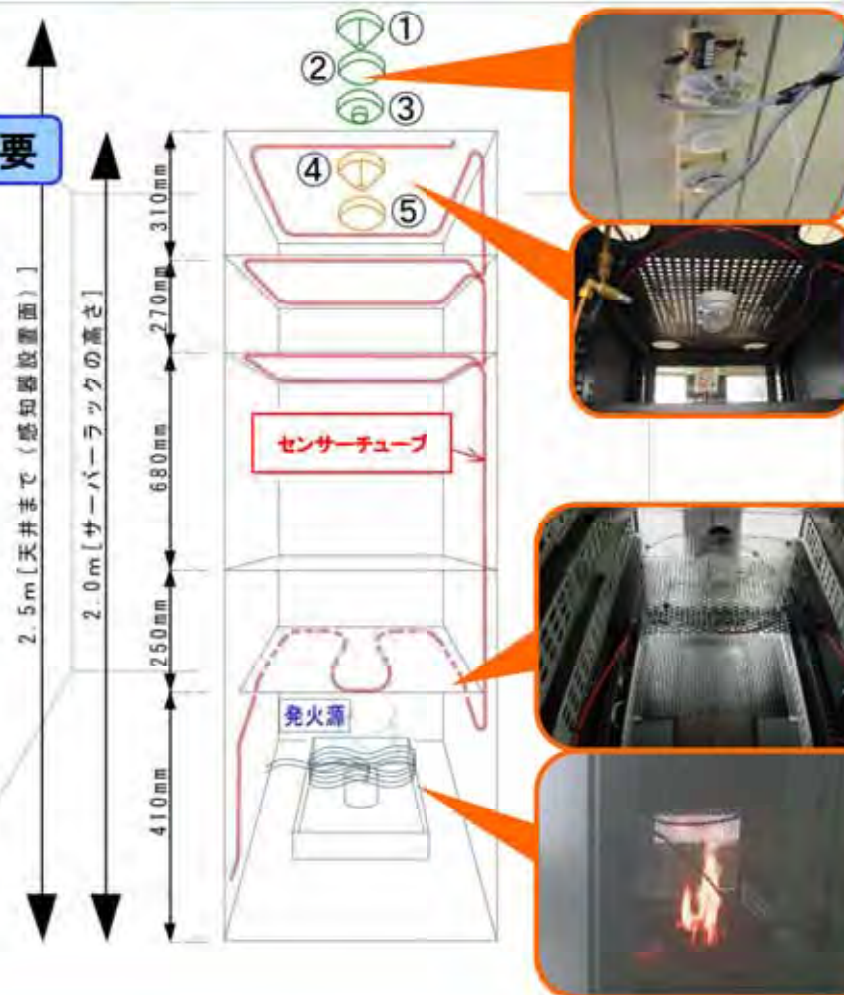

着火後、燃料がなくなるまで24分間計測

番号	設置箇所	種別	作動状況
①	部屋天井	定温式スポット型熱感知器	作動せず
②	部屋天井	差動式スポット型熱感知器	作動せず
③	部屋天井	光電式スポット型煙感知器	作動せず
④	ラック内天井	定温式スポット型熱感知器	作動せず
⑤	ラック内天井	差動式スポット型熱感知器	作動せず
⑥	ラック内	センサーチューブ	60秒で作動

火災を感知し、作動したのは
センサーチューブのみでした

コンテナ型データセンター内では、冷却用の
空調設備が常に可動しています。その中で火
災をどれだけ早く感知できるかが、重要です。



製品仕様

消火剤種別		Novec1230				二酸化炭素			ABC粉末		ウォーターミスト				
型	式	DLP II-1.0	ILP-3.5	IHP-7.5	IHP-14.5	DHP-2.0	IHP-4.5	IHP-8.9	DLP-3.5	ILP-3.5	FM-4.0	FM-6.5	FM-8.0	FM-13.0	FM-22.5
システム方式		ダイレクト	インダイレクト	インダイレクト	インダイレクト	ダイレクト	インダイレクト	インダイレクト	ダイレクト	インダイレクト	インダイレクト	インダイレクト	インダイレクト	インダイレクト	インダイレクト
															
容 器 仕 様	内 容 積 (L)	1.0	5.0	6.8	13.4	3.4	6.8	13.4	4.7	4.7	4.0	6.5	8.0	13.0	22.5
	消火剤貯蔵量 (kg)	1.0	3.5	7.5	14.5	2.0	4.5	8.9	3.5	3.5	4.0	6.5	8.0	13.0	22.5
	総 重 量 (kg)	4.7	9.8	17.8	31.4	8.2	14.8	25.8	6.2	6.4	12.5	17.5	25.0	35.0	58.0
	外 径 (mm)	77	140	140	166	102	140	166	127	127	150	150	380	380	552
	高さ(バルブ込) (mm)	400	520	720	950	650	720	950	540	550	490	740	490	740	795
装 置 仕 様	チューブ内圧力 (MPa)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.98	0.98	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
	容器内圧力 (MPa)	1.8	1.8	4.2	4.2	5.8	5.8	5.8	0.98	0.98	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	チューブ長さ Max(m)	10	10	50	50	10	50	50	5	10	50	50	50	50	50
防 護 体 積 (閉鎖空間) (m ³)		1.2	4.1	7.4	17.2	1.0	3.7	8.0	5.8	9.7	2.0	3.25	4.0	6.5	11.25
オ プ シ ョ ン 選 択	プロテクション スプリング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	起動信号移報 (圧カスイッチ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	手動起動装置	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○
	遠方起動装置 (DC24V)	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○

【表中】 ○:設置可 ×:設置不可

※ABC粉末には、周囲温度が50℃を超える環境や定期的なメンテナンスが難しい設置場所用に高圧1.8MPaを用意しています。

更なる他の用途のご紹介

- コンテナ型データセンター
- サーバーラック
- コンテナ型蓄電システム
- リチウムイオン電池
- 風力発電ナセル、発電機
- 通信機器/中継基地
- 医療 / 実験装置
- 試験 / 製造装置
- 配・分電盤、変圧機器
- トランクルーム
- 可燃性液体貯蔵庫
- 可燃物保管庫
- 建設重機
- IPA洗浄機/混合機
- 集塵機/集塵ダクト
- ケーブルダクト
- 印刷機/輪転機
- 自動工作機械
- エスカレーターモーター部
- モノレールブレーキ部
- 自動車/車両/列車
- 船舶エンジンルーム



これまでの設置実績

- ファイアトレイスは、国内工場、原子力発電所、国内外の風力発電プラント、エンジンルーム等
 さまざまな分野の消火システムとして、4330システム以上の設置実績を持っています。



風力発電設備



風力発電設備(ナセル内)



風力発電設備(タワー内)



電気盤関係



鉄道車両エンジンルーム



バス エンジンルーム



ボート エンジンルーム



恒温槽



接着剤塗布装置



自動工作機械



レーザー加工機



集塵機

ご案内・お問い合わせ

■ご案内

弊社 八街工場 消火実験棟にて、**ファイアレイス**の
 消火実験デモンストレーションをご覧頂けます。
 (事前のご予約が必要です。)



株式会社ニチボウ 八街工場
 〒289-1114
 千葉県八街市東吉田840番地1
 TEL : 043-444-5001
 FAX : 043-444-5022



■お問い合わせ・お見積は...



もうひとつの防災110番

株式会社 ニチボウ

特殊装置課 担当：玉井・森島

TEL 03-3444-6261 (直通)

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-9-5 代 表 TEL 03-3444-6241 FAX 03-3444-3061

URL <http://www.nitibou.co.jp> e-mail tamai@nitibou.co.jp